論　文

ビル配電系統での高調波電流シミュレーションと高調波抑制法（22 ポ,ゴシック）

正会員　電気　一郎（14 ポ,明朝）（東南大学）（9 ポ，明朝）　　准会員　設備　次郎（北西電設㈱）

Harmonic Current Simulation and Reduction of a Distribution System　（9 ポ,Times New Roman）

Member Denki Ichiro (Tonan University),　Sub-member Setsubi Jiro (Hokusei Densetu Ltd.)

キーワード：○○○○, ○○○○○○○,　○○○○○○○, ○○○○○○○（8 ポ, 明朝）

In this paper, ooooooooooooooo ooooooo oo oooooooooooooo ooooo oooooo oooo ooooo ooo ooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo oooooo. oooooooooooooooooooooooo oooo ooooooooooooo ooo ooooooooooooooooooo ooooooooooo oooooooo. ooooooooo ooooooooooooo ooooooooooo oooo ooo oo ooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooo ooo oooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo. ooooooooooooo ooo ooooooooooo ooooooooo ooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooo oooooooo ooo ooooo oooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo（9 ポ, Times New Roman）

1．まえがき（10.5 ポ,ゴシック）

　□□□□□□□□□□□□□□□，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（本文10ポ，明朝）

　□□□□□□□□□□□□□□□，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□，□□。□□□。

2．□□□□□

　□□。

　□□。

　□□

□□□。

３．○○○○○○○○○○○○

　□□□。□□。□□。□□□。□□。□□。□□□。

$$y=\frac{(a+b)x^{2}}{(c+d)}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$

　□□□。□□。□□。□□□。□□□。

　□□□。

　□□□。□□。

　□□。□□□。□□。□□。□□□。

　□□□。□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

表１　問題解決能力の比較（10 ポ，ゴシック）

Table 1　○○○○○○○(9 ポ，Times New Roman)

	ES	CBR	MBR

□□□。□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□。□□□。□□□。□□。□□□。□□。□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□

□□□。□□□。□□。□□□。□□□。□□□。□□□。

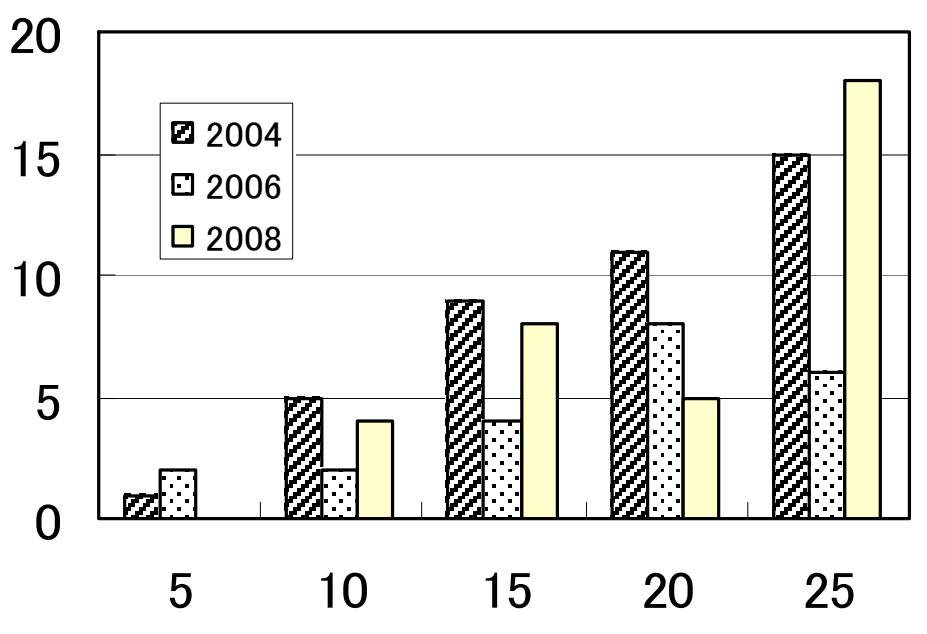

図１　年度別数値表（10 ポ, ゴシック）

Fig.1　○○○○○（9 ポ，Times New Roman）

□□。□□□。□□

参考文献（9 ポ，ゴシック）

⑴ 鹿島太郎：「電気設備の耐用年数」，電気設備学会誌，Vol.8，No.9，pp.676-678(1988)　(9 ポ，明朝)

⑵ 川瀬三郎：「地絡保護と接地技術」，オーム社，p.45(1977.5)

⑶ A.Podgorski，et al：“Three Dimensional Time Domain Modeling of Lightning”，IEEE Trans.Vol.PWRD-2，No.3，pp.931-936(1987)　(英語の場合は 9 ポ,Time New Roman)

著者紹介（9 ポ，ゴシック）

電気 一郎　(正会員)　1970 年生。1992 年○○大学○○学部○○学科卒業。1992 年○○○○○社入社。配電系統の電力品質に関する研究に従事。(9 ポ，明朝)

設備 次郎　(准会員)　1985 年生。2007 年○○大学○○学部○○学科卒業。○○大学大学院○○工学専攻。