研究速報

ビル配電系統での高調波電流シミュレーションと高調波抑制法（22 ポ,ゴシック）

正会員　電気　一郎（14 ポ,明朝）（東南大学）（9 ポ）　　准会員　設備　次郎（北西電設㈱）

Harmonic Current Simulation and Reduction of a Distribution System （9 ポ,Times New Roman）
Member Denki Ichiro (Tonan University),　Sub-member Setsubi Jiro (Hokusei Densetu Ltd.)

キーワード：○○○○,○○○○○○○,　○○○○○○○,○○○○○○○（8, ポ明朝）

In this paper, ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○. ○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（9 ポ, Times New Roman）

1．まえがき（10.5 ポ,ゴシック）

□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

３．○○○○○○○○○○○○○

□□。□□□。□□□。□□。□□。□□□。□□□。

$$y = \frac{(a+b)x^2}{(c+d)} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

□□。□□。□□□。□□□。□□。□□□。

表１　問題解決能力の比較（10 ポ，ゴシック）

Table 1　○○○○○○○(9 ポ，Times New Roman)

	ES	CBR	MBR

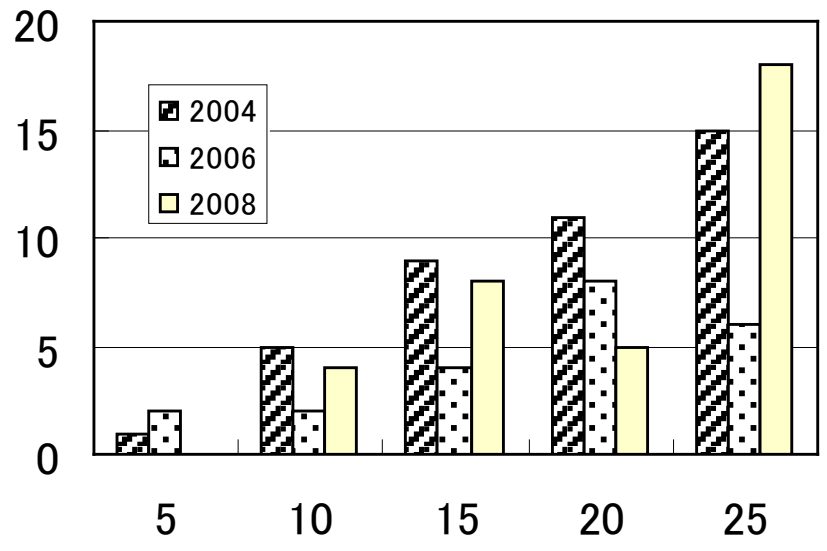

図１　年度別数値表（10 ポ, ゴシック）

Fig.1　○○○○○（9 ポ，Times New Roman）

４．おわりに

□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□。

（受付　　　年　　月　　日）

参考文献（9 ポ，ゴシック）

⑴ 鹿島太郎：「電気設備の耐用年数」，電気設備学会誌，Vol.8，No.9，pp.676-678(1988)（９ポ，明朝）

⑵ 川瀬三郎：「地絡保護と接地技術」，オーム社，p.45(1977.5)

⑶ A.Podgorski，et al：“Three Dimensional Time Domain Modeling of Lightning”，IEEE Trans.Vol.PWRD-2，No.3，pp.931-936(1987)（英語の場合は Time New Roman, 9 ポ）

著者紹介（9 ポ，ゴシック）

電気 一郎（正会員）　1970 年生。1992 年○○大学○○学部○○学科卒業。1992 年○○○○○社入社。配電系統の電力品質に関する研究に従事。(9 ポ)

設備 次郎（准会員）　1985 年生。2007 年○○大学○○学部○○学科卒業。○○大学大学院○○工学専攻。

※写真なし　氏名（会員の種別），最終学歴，現職，専門分野については，記述願います。